


SCHEMAT TECHNOLOGICZNY STACJI UZDATNIANIA WODY - PRZYŁĘK

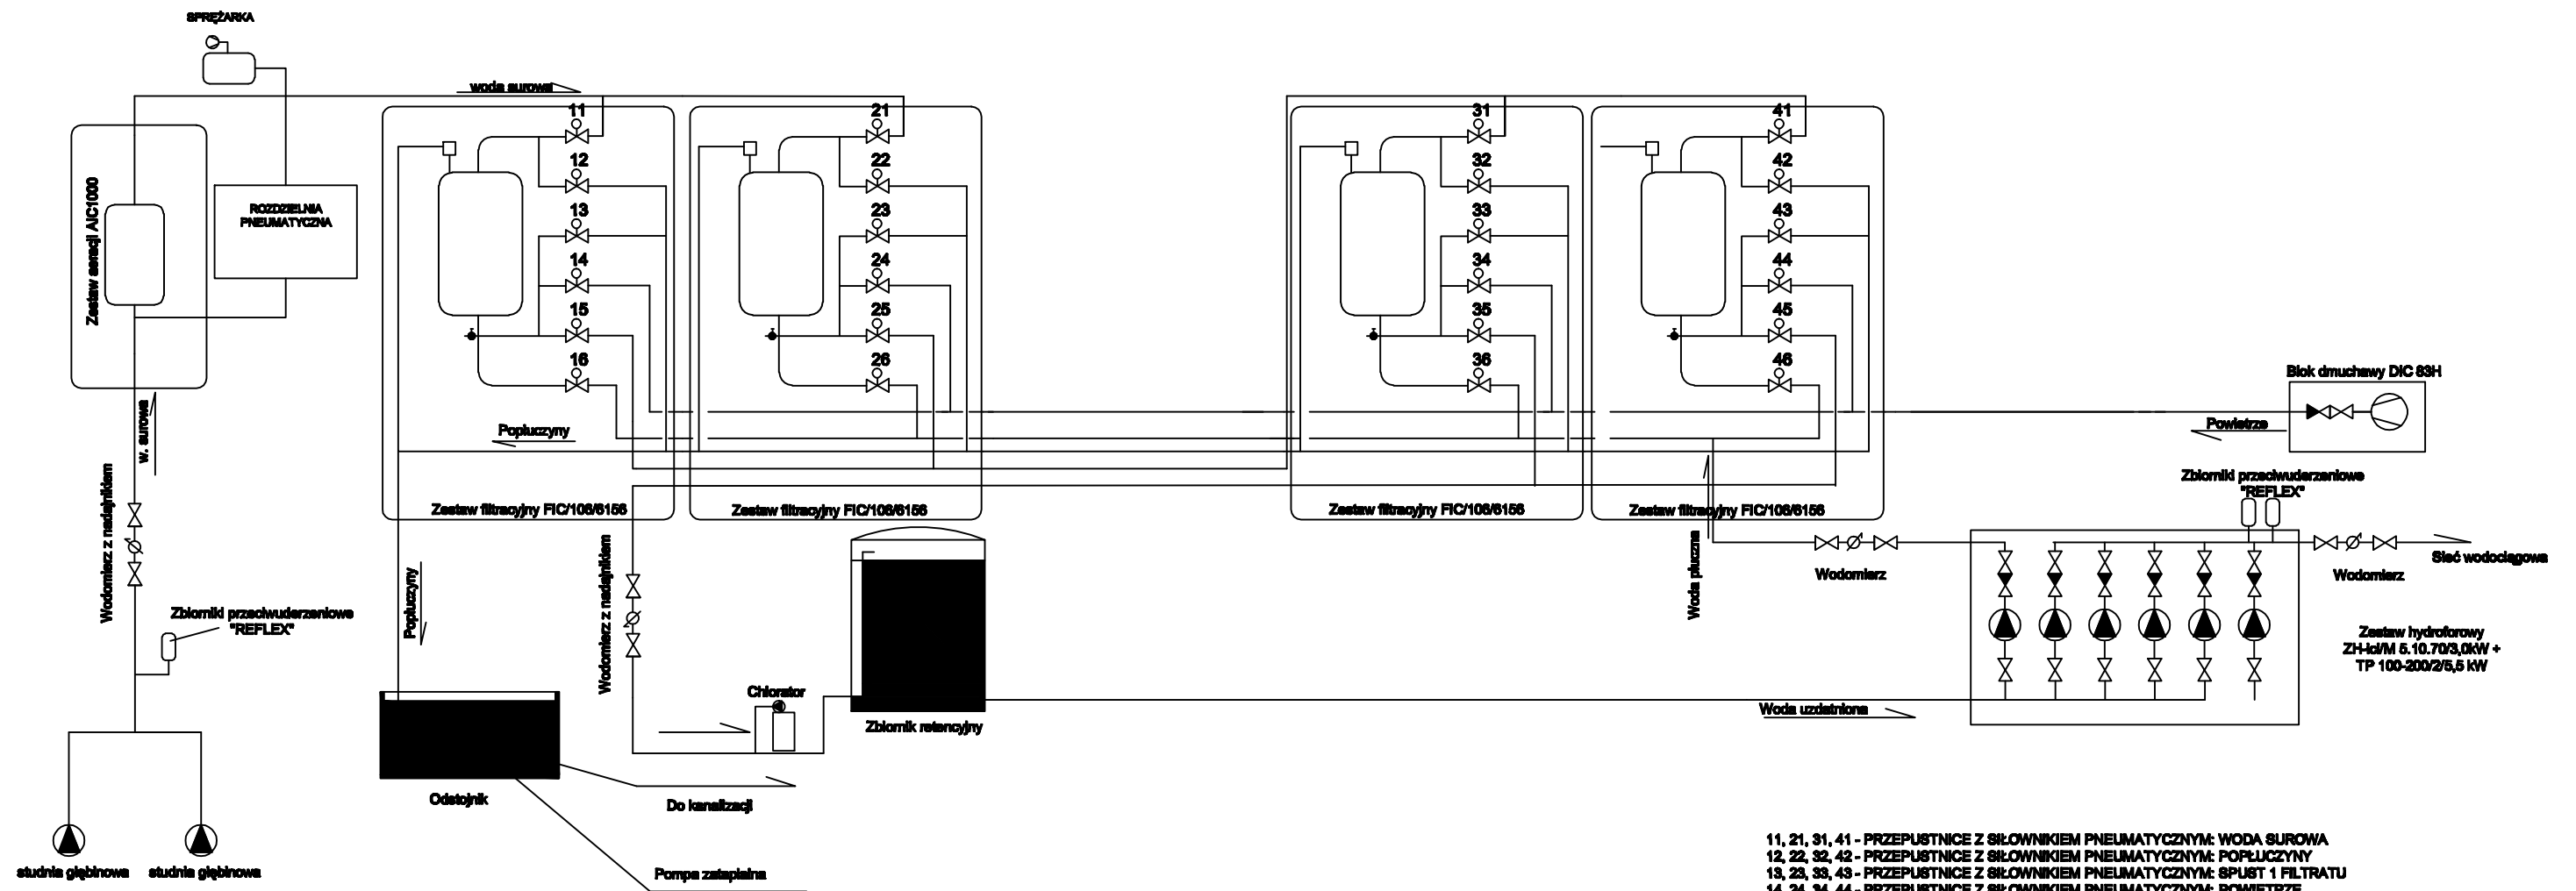

- 11, 21, 31, 41 - PRZEPUSTNICE Z SIŁOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM: WODA SUROWA
12, 22, 32, 42 - PRZEPUSTNICE Z SIŁOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM: POPŁUCZNY
13, 23, 33, 43 - PRZEPUSTNICE Z SIŁOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM: SPUST 1 FILTRATU
14, 24, 34, 44 - PRZEPUSTNICE Z SIŁOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM: POWIETRZE
15, 25, 35, 45 - PRZEPUSTNICE Z SIŁOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM: WODA UZDATNIONA
16, 26, 36, 46 - PRZEPUSTNICE Z SIŁOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM: WODA PŁUCZNA

Inwestor: Urząd Gminy Rogów; ul. Koszalińska 25; 93-685 Rogów			
Temat: Rozbudowa składowi wody w Papielnie Dużej gm. Rogów			
	Imię i nazwisko	Data:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Lech Błaszczak <i>wpis: 07-2-40-1970-LAB</i>	10.07	
Asystent projektanta:	mgr inż. Jacek Półcyniak	10.07	HEO-EDM/PL/2023 ul. Główna 14 93-620 Rogów tel. 0-42 227 87 86 0-42 227 88 78
Asystent projektanta:	mgr inż. Anna Płwińska	10.07	
Schodnost technologiczny			
Realizacja Technologiczna		Stadium: projekt budowlany	
		Ry. 2	